



Guida di avvio rapido di VTouch®


Utenti dell'Account Master

Questa guida è destinata a 'dare l'avvio' al processo di configurazione del vostro account VTouch in modo da poter iniziare a visualizzare i dati del dispositivo, lo stato di allarme e VT-LiveConnect® per dispositivi su richiesta, in qualsiasi parte del mondo.

Panoramica di base su VTouch

I dispositivi attivati VTouch inviano informazioni via Internet al server VTouch, a intervalli regolari od ogni volta che si verifica un allarme.

I dispositivi attivati VTouch che avete acquistato saranno registrati al vostro dominio di account VTouch utilizzando il numero di serie univoco del dispositivo.

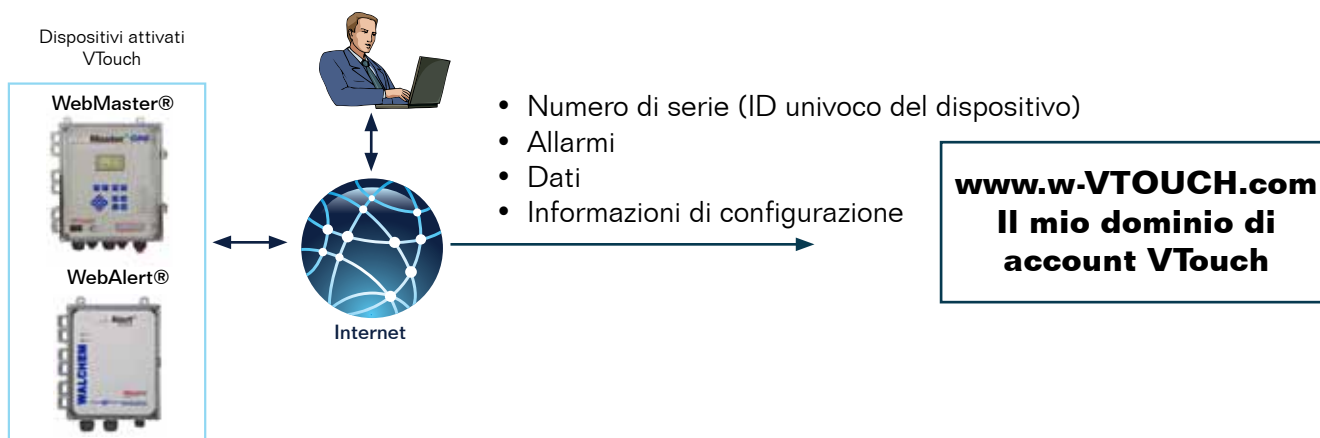

Configurazione di VTouch per la visualizzazione dei dati e degli allarmi e di VT-LiveConnect® per i dispositivi


ACCEDERE al sito Web VTouch: www.w-vtouch.com.

Digitare il nome utente e la password fornite durante la registrazione dell'account aziendale VTouch.

Gerarchia relazionale tra i dispositivi

Il menu a schede qui sotto mostra il rapporto generale tra un dispositivo abilitato VTouch e l'utente a livello di account VTouch Master. I dispositivi nel vostro Account master sono associati ad una facility specifica che ha una relazione con un customer specifico che ha una relazione con un client specifico.

I numeri di serie di tutti i dispositivi attivati VTouch acquistati sono collegati al vostro account di dominio VTouch

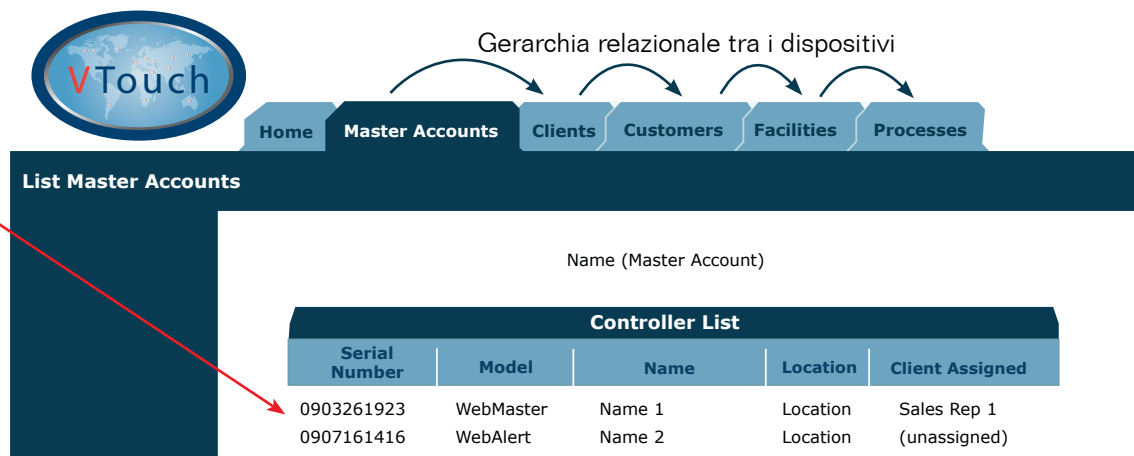


Per visualizzare i dispositivi attivati VTouch nel vostro account VTouch, in primo luogo è necessario definire una relazione di dispositivo come indicato nelle istruzioni seguenti.

1° passaggio: Creazione di una relazione di dispositivo

A Creare un nuovo Client


1. Dopo il LOGIN, selezionare la scheda Clients.
2. Selezionare Add New Client.

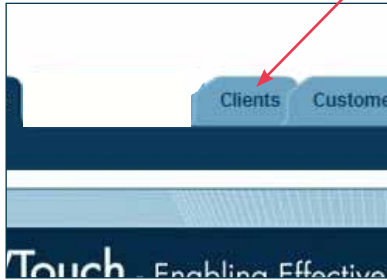

3. Immettere Dettagli azienda Client. Cliccare su 'Add', quindi cliccare su 'Back'.

B Creare un Nuovo Customer sotto Nuovo Client


4. Selezionare il Nuovo Client aggiunto nel passaggio precedente.
5. Selezionare Add New Customer.

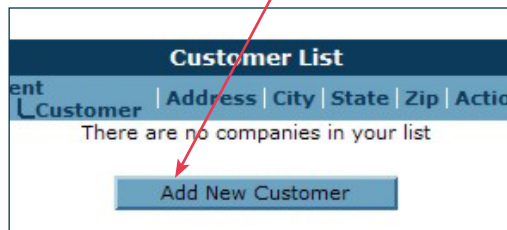

6. Immettere i particolari del nuovo cliente. Cliccare su 'Add', quindi cliccare su 'Back'.

C Creare una Nuova Facility sotto Nuovo Customer

7. Selezionare il Nuovo Customer aggiunto nel passaggio precedente.
8. Selezionare Add New Facility

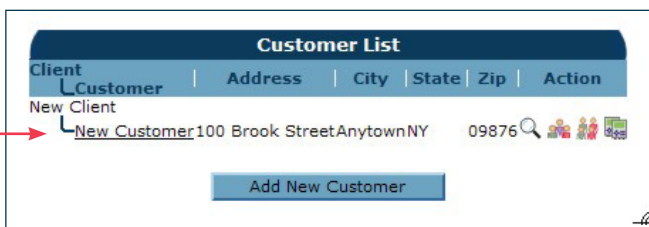


9. Immettere i particolari della nuova Facility. Cliccare su 'Add', quindi cliccare su 'Back'.

D Creare un Processo per la Nuova Facility

10. Selezionare l'icona Process Details..



11. Selezionare Add New Process

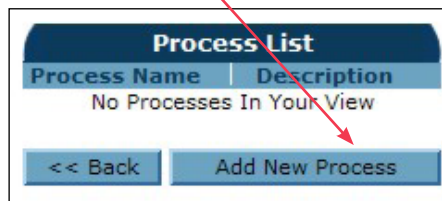

12. Immettere i particolari del nuovo processo

Il gioco è FATTO! Si può tornare alla scheda HOME.

2° passaggio: Aggiunta di un dispositivo a Vtouch

Nel 1° passaggio è stata creata una gerarchia relazionale specifica per il dispositivo. Il passaggio successivo, che è anche l'ultimo, è quello di assegnare uno specifico dispositivo a questa nuova gerarchia relazionale, come illustrato di seguito.

1. Assegnare il numero di serie del dispositivo a un client
2. Assegnare il numero di serie del dispositivo al customer di quel client
3. Assegnare il numero di serie del dispositivo alla facility di quel customer
4. Assegnare i dati del dispositivo al processo di quella Facility



A Assegnare il Dispositivo ad un Cliente

1. Selezionare la scheda Clients.
Selezionare l'icona Controller Assignment per il client desiderato.




2. Assegnare il Dispositivo al Client.




B Assegnare il dispositivo al Cliente del Customer

3. Selezionare la scheda Customer.
Selezionare l'icona Controller Assignment per il customer desiderato.

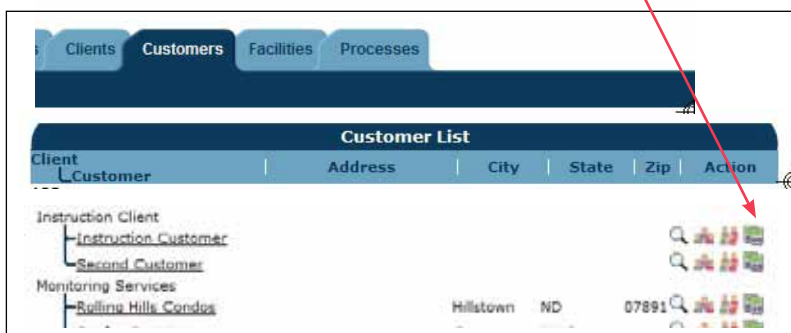

4. Assegnare Dispositivo al Customer.

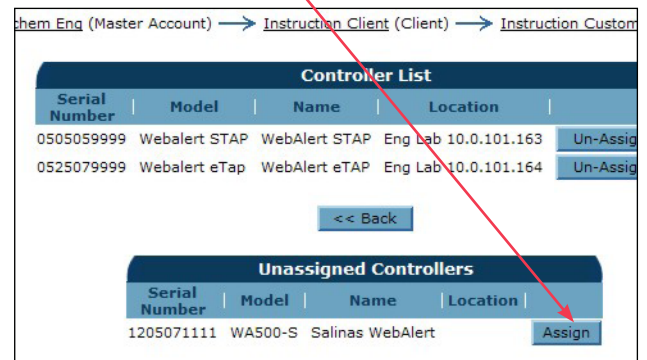


C Assegnare Dispositivo alla Facility di un Customer

5. Selezionare la scheda Facilities.
Selezionare l'icona Controller Assignment per la facility desiderata.




6. Assegnare Dispositivo al Customer.

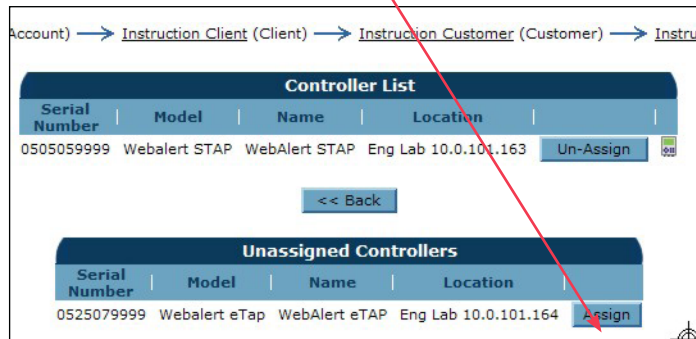


D Assegnare Dati del dispositivo a un Processo

7. Selezionare l'icona Maintain Controller.

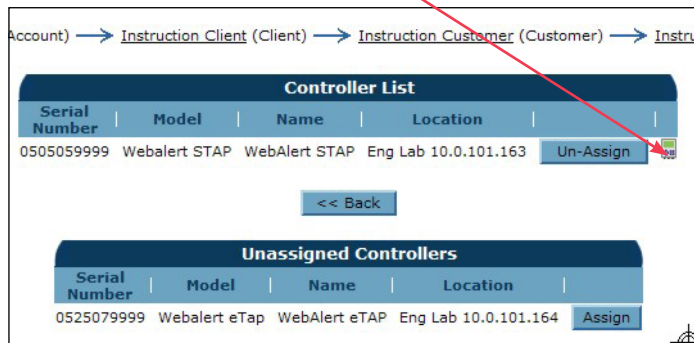

8. Assegnare Dati del controllo a un Processo.
Cliccare sul pulsante Update (Aggiorna).

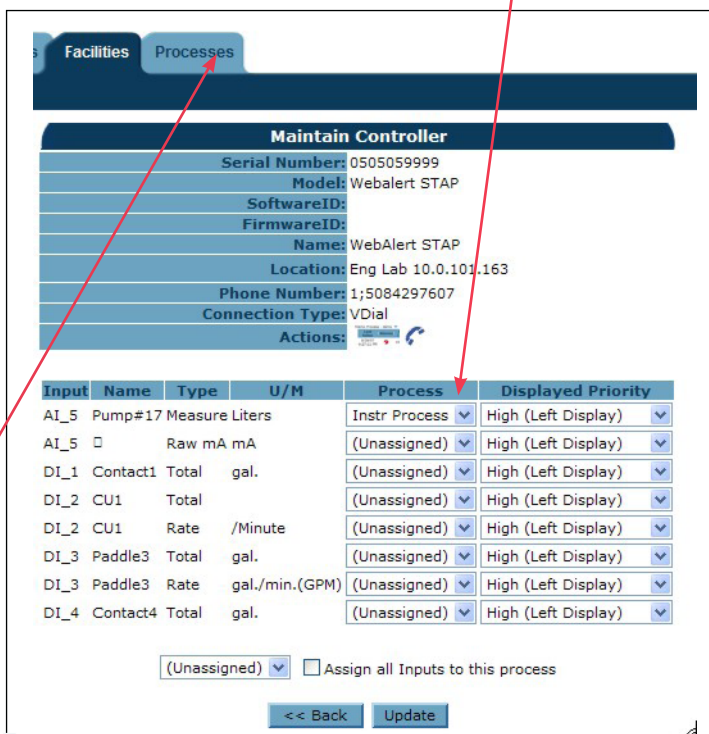

9. Selezionare la scheda Process per visualizzare i dati del controllore.



Home Customers Facilities Processes

List Processes

Water District (Client)

Facility A Main

Cooling Tower - Process Cooling

Last Value	Alarms	Conductivity Sensor (Measure) (µS)	Backup Conductivity (Measure) (µS)	ORP (Measure) (mV)	Flow Switch (State) ()
8/18/09 5:32:53 PM	●	1218.74	1206.13	-329.27	Flow

Five Boynton Road
Hopping Brook Park
Holliston, MA 01746 USA
Phone: 508-429-1110
www.walchem.com

180434.D Nov 2011

Congratulazioni! Il gioco è fatto! Cliccare sull'icona VT-LiveConnect® per collegarsi al controllore.

WALCHEM
An Iwaki America Company