



VTouch® Snelstartgids


Gebruikers met een Master-account

Deze gids is bedoeld om u snel op weg te helpen met de configuratieprocedure voor uw VTouch-account, zodat meteen aan de slag kunt en van overal ter wereld gegevens van de apparatuur en alarmmeldingen kunt bekijken en VT-LiveConnect® verbindingen met de apparatuur kunt maken.

VTouch Basisoverzicht

VTouch-apparatuur stuurt informatie via het internet naar de VTouch-server – dit gebeurt op gezette tijden en telkens wanneer zich een alarmsituatie voordoet.

De door u gekochte VTouch-apparaten worden met hun unieke serienummer geregistreerd in uw VTouch-account-domein.

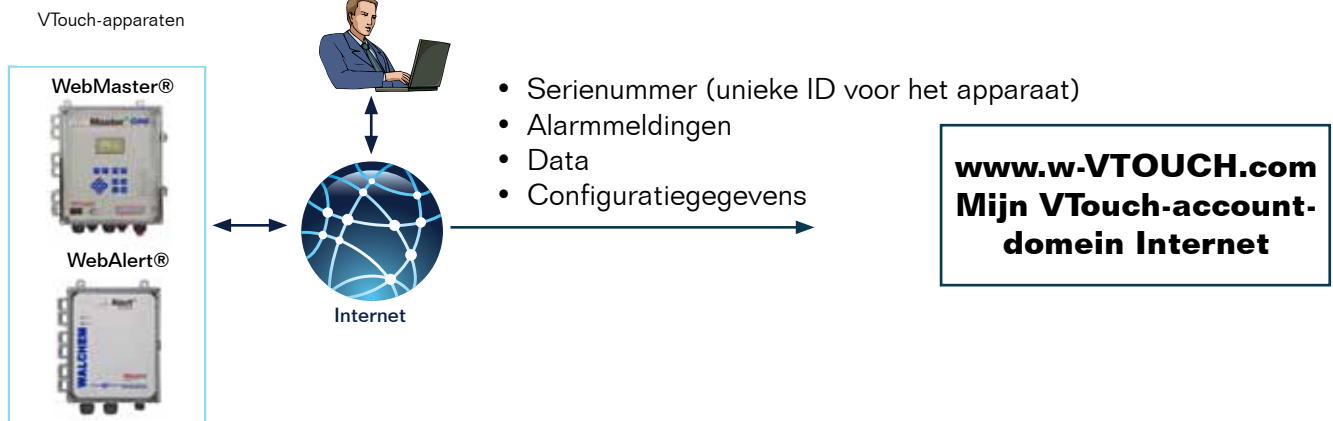

VTouch configureren voor de weergave van data & alarmmeldingen en voor VT-LiveConnect®-verbindingen met apparaten

LOGIN – meld u aan bij de VTouch website: www.w-vtouch.com.

Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord – die u hebt ontvangen bij de registratie van uw VTouch ondernemersaccount.

Hiërarchische relatie tussen de apparaten

Het hieronder getoonde menuscherm toont de algemene relatie tussen een VTouch-apparaat en uzelf als VTouch-gebruiker met een Master-account. De apparaten in uw Master-account zijn geassocieerd met een specifieke "Facility", die een bepaalde relatie heeft met een specifieke "Customer", die op zijn beurt een relatie heeft met een specifieke "Client".

De serienummers van alle aangekochte VTouch-apparaten worden gekoppeld aan uw VTouch accountdomein

Hiërarchische relatie tussen de apparaten

Home Master Accounts Clients Customers Facilities Processes

List Master Accounts

Name (Master Account)


Controller List				
Serial Number	Model	Name	Location	Client Assigned
0903261923	WebMaster	Name 1	Location	Sales Rep 1
0907161416	WebAlert	Name 2	Location	(unassigned)

Om de VTouch-apparaten in uw VTouch-account weer te geven, moet u eerst een relatie voor de apparaten definiëren, volgens de instructies hierna.


Stap 1: Een relatie aanmaken

A Een nieuwe "Client" aanmaken

1. Meld u aan en selecteer daarna de tab "Clients".

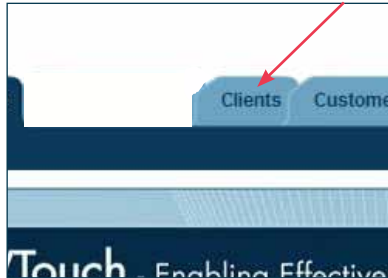

2. Selecteer "Add New Client" (nieuwe klant toevoegen).

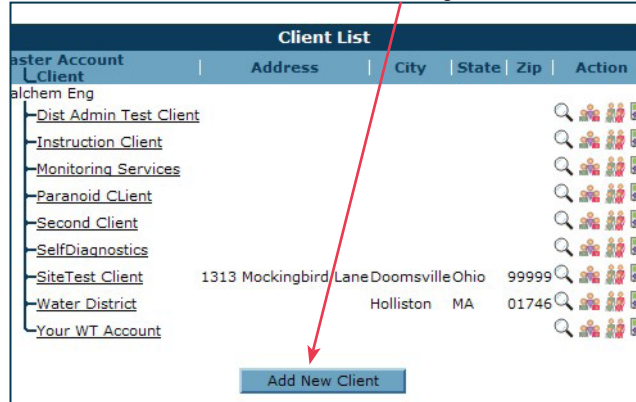

3. Voer de ondernemingsgegevens van de "Client" in. Klik op "Add" (toevoegen) en daarna op "Back" (terug).

Client Details

Company Name:

Address 1:

Address 2:

City:

State:

Zip:

Primary Contact:

Phone:

Mobile Phone:

Fax:

Email:


<< Back Add

B Maak een nieuwe "Customer" aan onder de nieuwe "Client"

4. Selecteer de nieuwe "Client" die u in de vorige stap hebt toegevoegd.



5. Selecteer "Add New Customer" (nieuwe Customer toevoegen).

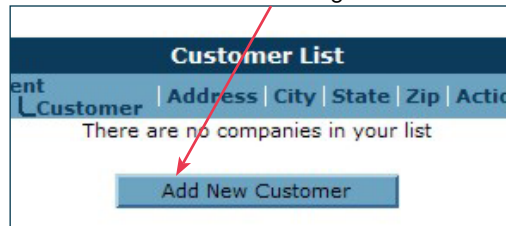

6. Voer de gegevens van de nieuwe "Customer" in. Klik op "Add" en daarna op "Back".

Customer Details

Company Name:

Address 1:

Address 2:

City:

State:

Zip:

Primary Contact:

Phone:

Mobile Phone:


Fax:

Email:

<< Back Add

C Maak een nieuwe "Facility" aan onder de nieuwe "Customer"

7. Selecteer de nieuwe "Customer" die u in de vorige stap hebt toegevoegd.

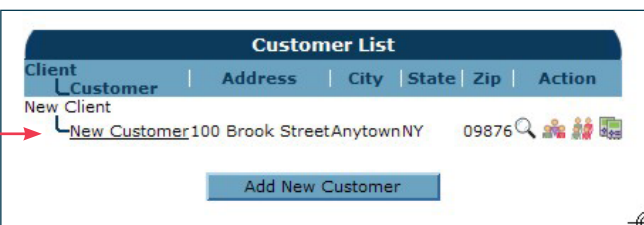

8. Selecteer "Add New Facility" (nieuwe Facility toevoegen)



9. Voer de gegevens van de nieuwe "Facility" in. Klik op "Add" en daarna op "Back".

Facility Details

Company Name:

Address 1:

Address 2:

City:

State:

Zip:

Primary Contact:

Phone:

Mobile Phone:

Fax:

Email:


<< Back Add

D Maak een "Process" aan voor de nieuwe "Facility"

10. Selecteer het pictogram Process-gegevens.



11. Selecteer "Add New Process" (nieuw Process toevoegen)

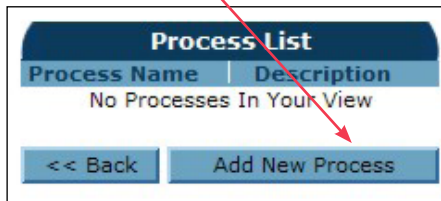

12. Voer de gegevens in voor het nieuwe "Process"

KLAAR! U kunt nu terugkeren naar de tab "HOME".

Stap 2: Een apparaat toevoegen aan VTouch

In Stap 1 hebt u een specifieke hiërarchische relatie voor de apparaten aangemaakt. De volgende en laatste stap is het toewijzen van een specifiek apparaat aan deze nieuwe relatie. Dat gaat als volgt:

1. Wijs het serienummer van het apparaat toe aan een "Client"
2. Wijs het serienummer van het apparaat toe aan een "Customer" van die "Client"
3. Wijs het serienummer van het apparaat toe aan een "Facility" van die "Customer"
4. Wijs de apparaatgegevens toe aan een "Process" van deze Facility"




A Het apparaat toewijzen aan een "Client"

1. Selecteer de tab "Clients". Selecteer het pictogram voor Controller-toewijzing van de gewenste "Client".



2. Wijs het apparaat toe aan de "Client".

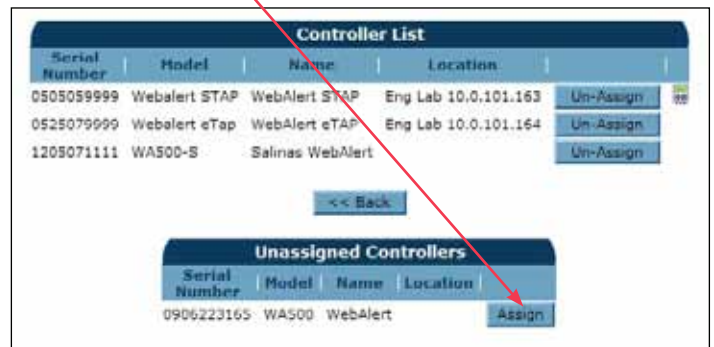


B Het apparaat toewijzen aan een "Customer" van de "Client"

3. Selecteer de tab "Customers". Selecteer het pictogram voor Controller-toewijzing van de gewenste "Customer".



4. Wijs het apparaat toe aan de "Customer".

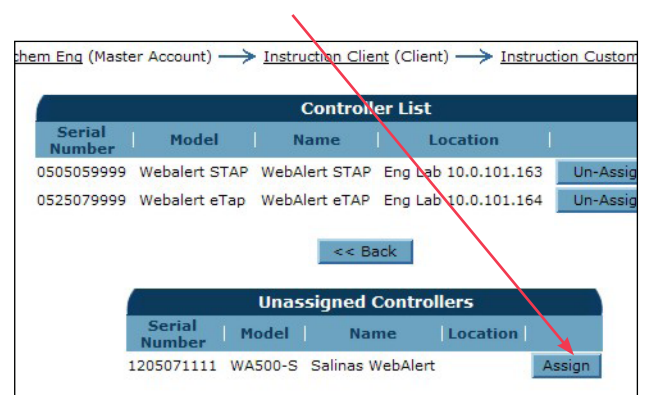


C Wijs het apparaat toe aan een "Facility" van de "Customer"

5. Selecteer de tab "Facilities". Selecteer het pictogram voor Controller-toewijzing van de gewenste "Facility".




6. Wijs het apparaat toe aan de "Customer".

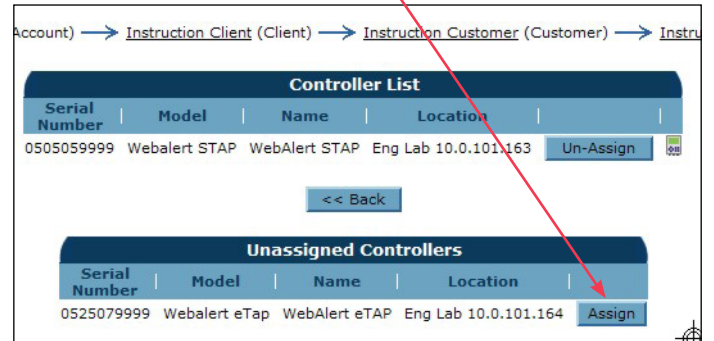


D Wijs de apparaatgegevens toe aan een "Process"

7. Selecteer het pictogram voor Controller-onderhoud.

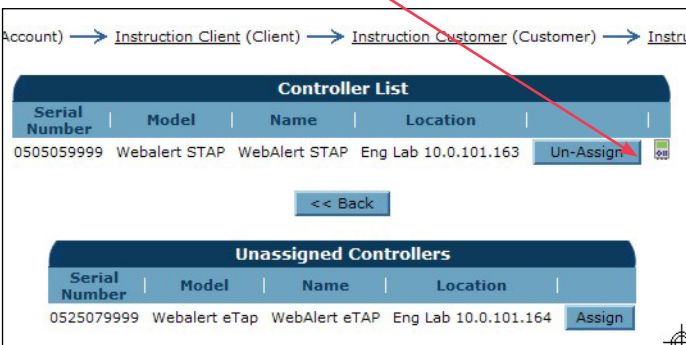

8. Wijs de controllergegevens toe aan een "Process".
Klik op de knop "Update" (bijwerken).

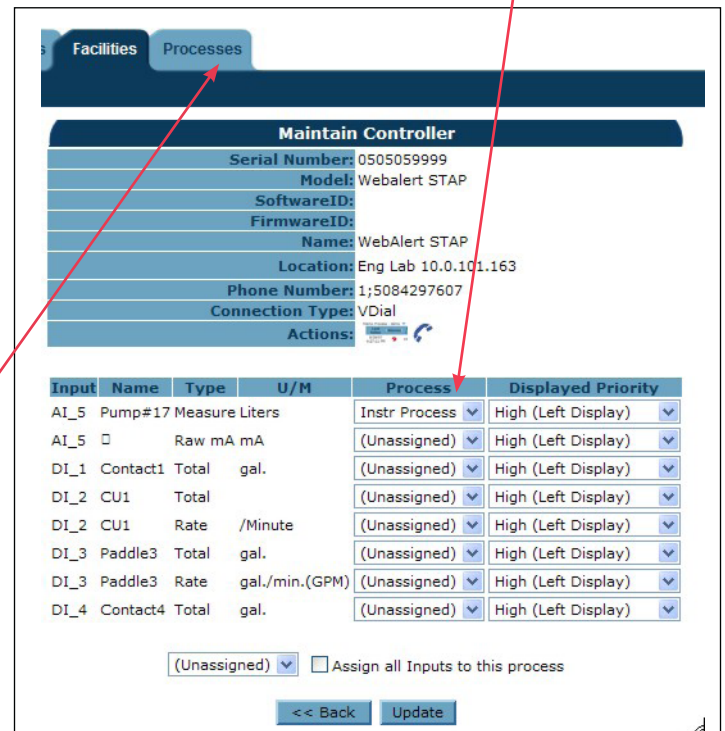

9. Selecteer de tab "Process" om de controllergegevens te bekijken.



Home Customers Facilities Processes

List Processes

Water District (Client)

Facility A Main

Cooling Tower - Process Cooling

Last Value	Alarms	Conductivity Sensor (Measure) (µS)	Backup Conductivity (Measure) (µS)	ORP (Measure) (mV)	Flow Switch (State) ()
8/18/09 5:32:53 PM	●	1218.74	1206.13	-329.27	Flow

Proficiat! U bent klaar! Klik op het pictogram VT-LiveConnect® om verbinding te maken met uw controller.

Five Boynton Road
Hopping Brook Park
Holliston, MA 01746 USA
Phone: 508-429-1110
www.walchem.com
180483.D Nov 2011

WALCHEM
An Iwaki America Company