



Guida di avvio rapido di VTouch®


Utenti dell'Account Master

Questa guida è destinata a 'dare l'avvio' al processo di configurazione del vostro account VTouch in modo da poter iniziare a visualizzare i dati del dispositivo, lo stato di allarme e VT-LiveConnect® per dispositivi su richiesta, in qualsiasi parte del mondo.

Panoramica di base su VTouch

I dispositivi attivati VTouch inviano informazioni via Internet al server VTouch, a intervalli regolari od ogni volta che si verifica un allarme.

I dispositivi attivati VTouch che avete acquistato saranno registrati al vostro dominio di account VTouch utilizzando il numero di serie univoco del dispositivo.

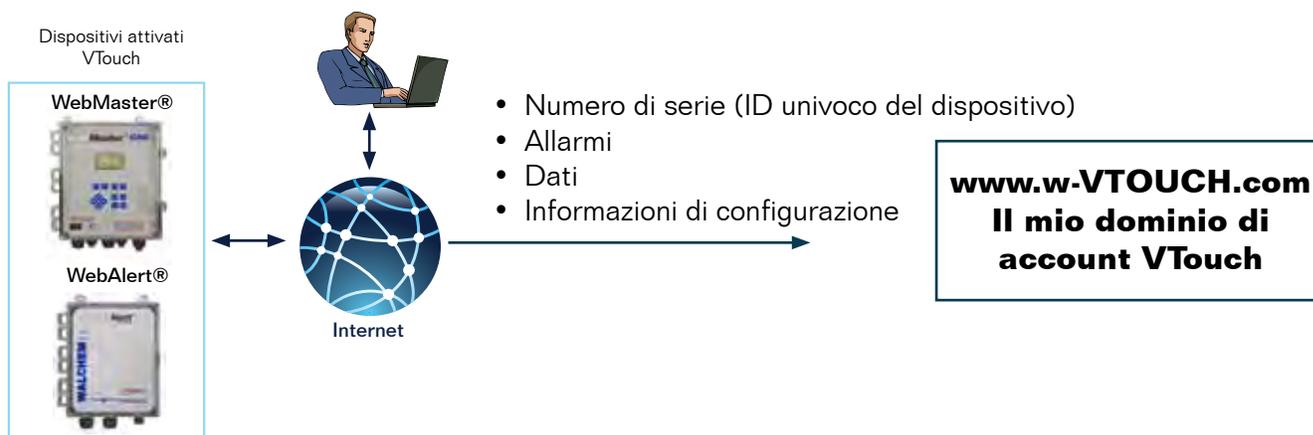

Configurazione di VTouch per la visualizzazione dei dati e degli allarmi e di VT-LiveConnect® per i dispositivi


ACCEDERE al sito Web VTouch: www.w-vtouch.com.

Digitare il nome utente e la password fornite durante la registrazione dell'account aziendale VTouch.

Gerarchia relazionale tra i dispositivi

Il menu a schede qui sotto mostra il rapporto generale tra un dispositivo abilitato VTouch e l'utente a livello di account VTouch Master. I dispositivi nel vostro Account master sono associati ad una facility specifica che ha una relazione con un customer specifico che ha una relazione con un client specifico.

I numeri di serie di tutti i dispositivi attivati VTouch acquistati sono collegati al vostro account di dominio VTouch

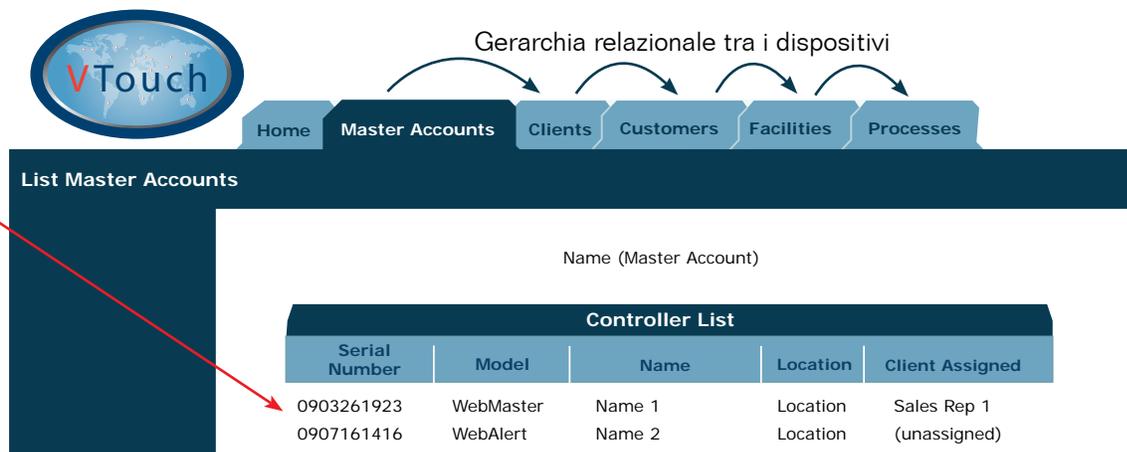


Per visualizzare i dispositivi attivati VTouch nel vostro account VTouch, in primo luogo è necessario definire una relazione di dispositivo come indicato nelle istruzioni seguenti.

1° passaggio: Creazione di una relazione di dispositivo

A Creare un nuovo Client

1. Dopo il LOGIN, selezionare la scheda Clients.
2. Selezionare Add New Client.

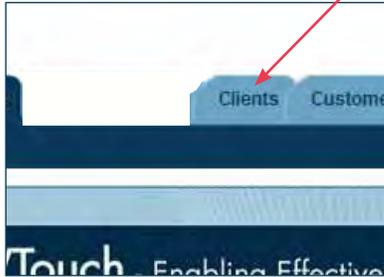

3. Immettere Dettagli azienda Client. Cliccare su 'Add', quindi cliccare su 'Back'.

B Creare un Nuovo Customer sotto Nuovo Client


4. Selezionare il Nuovo Client aggiunto nel passaggio precedente.
5. Selezionare Add New Customer.



6. Immettere i particolari del nuovo cliente. Cliccare su 'Add', quindi cliccare su 'Back'.

C Creare una Nuova Facility sotto Nuovo Customer

7. Selezionare il Nuovo Customer aggiunto nel passaggio precedente.
8. Selezionare Add New Facility

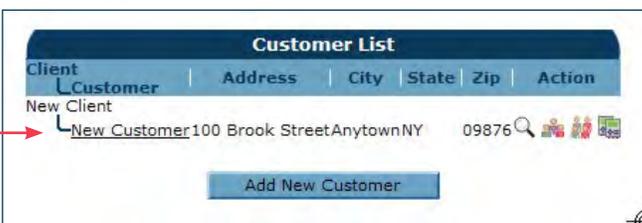


9. Immettere i particolari della nuova Facility. Cliccare su 'Add', quindi cliccare su 'Back'.

D Creare un Processo per la Nuova Facility


10. Selezionare l'icona Process Details..



11. Selezionare Add New Process

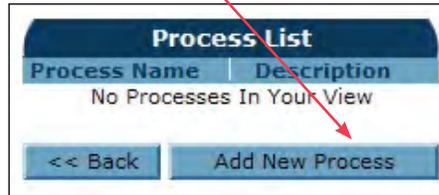

12. Immettere i particolari del nuovo processo

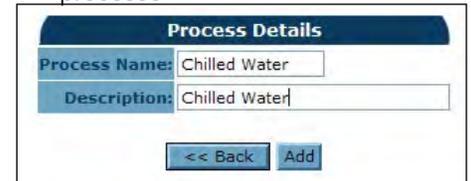

Il gioco è FATTO! Si può tornare alla scheda HOME.

2° passaggio: Aggiunta di un dispositivo a Vtouch

Nel 1° passaggio è stata creata una gerarchia relazionale specifica per il dispositivo. Il passaggio successivo, che è anche l'ultimo, è quello di assegnare uno specifico dispositivo a questa nuova gerarchia relazionale, come illustrato di seguito.

1. Assegnare il numero di serie del dispositivo a un client
2. Assegnare il numero di serie del dispositivo al customer di quel client
3. Assegnare il numero di serie del dispositivo alla facility di quel customer
4. Assegnare i dati del dispositivo al processo di quella Facility




A Assegnare il Dispositivo ad un Cliente

1. Selezionare la scheda Clients.
Selezionare l'icona Controller Assignment per il client desiderato.



2. Assegnare il Dispositivo al Client.

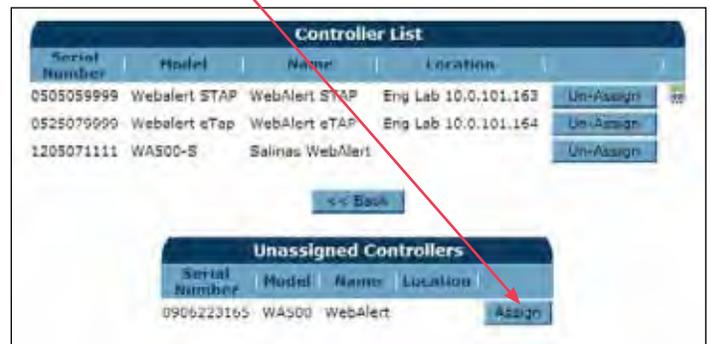

B Assegnare il dispositivo al Cliente del Customer

3. Selezionare la scheda Customer.
Selezionare l'icona Controller Assignment per il customer desiderato.




4. Assegnare Dispositivo al Customer.



C Assegnare Dispositivo alla Facility di un Customer

5. Selezionare la scheda Facilities.
Selezionare l'icona Controller Assignment per la facility desiderata.

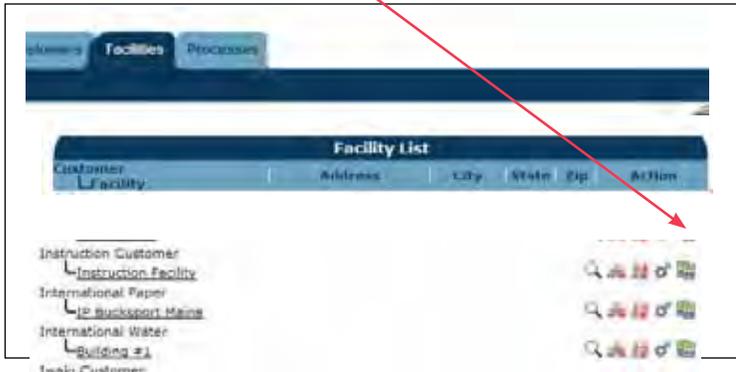


6. Assegnare Dispositivo al Customer.




D Assegnare Dati del dispositivo a un Processo

7. Selezionare l'icona Maintain Controller.

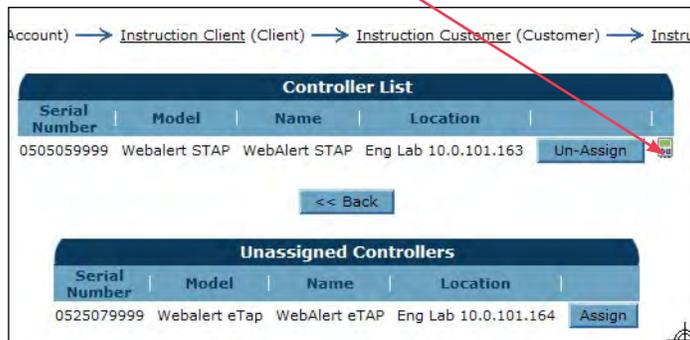

8. Assegnare Dati del controllo a un Processo.
Cliccare sul pulsante Update (Aggiorna).

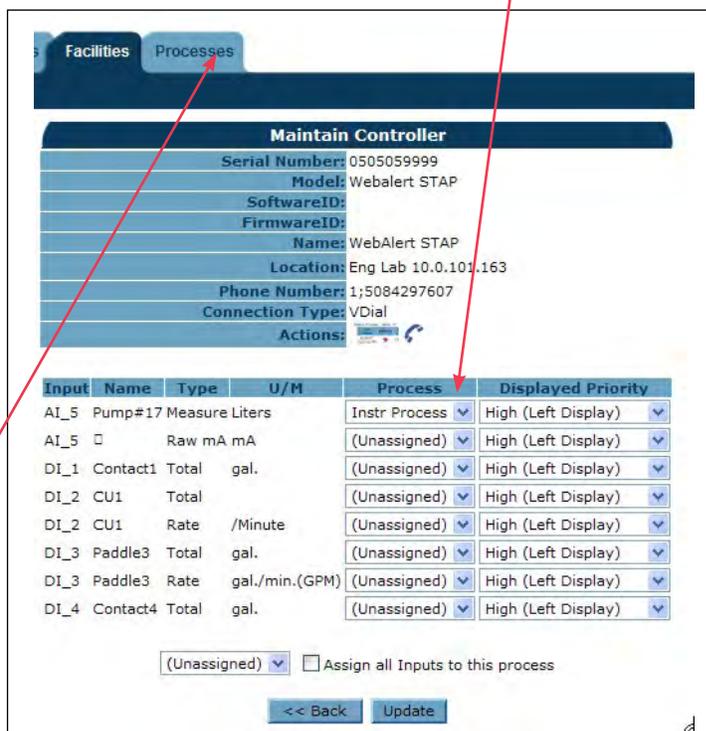

9. Selezionare la scheda Process per visualizzare i dati del controllore.

Congratulazioni! Il gioco è fatto! Cliccare sull'icona VT-LiveConnect® per collegarsi al controllore.

List Processes | (System User)

ABC Industrial - Chiller Room						
Tower #1 (Process Cooling)						
Actions:  						
System Alarms: Level D (DI_D) Low Alarm (since 9/30/2011 1:23:09 PM)						
Readings as of: 9/12/2012 10:06:54 AM						
Channel	Readings					Alarms
Level 1 (AI_1)	Measure	695.31 gal.				None.
FlowMeter4 (AI_4)	Total	Rate	Minimum	Maximum	Average	None.
	21515344.00 gal	69.78 gal/min	69.71 gal/min	70.06 gal/min	69.82 gal/min	
Contact1 (DI_A)	Total	0.00 gal.				None.
Flow Switch (DI_E)	State	FSClosed				None.

Five Boynton Road
Hopping Brook Park
Holliston, MA 01746 USA
Phone: 508-429-1110
www.walchem.com

180434.E Sept 2012

WALCHEM
IWAKI America Inc.